


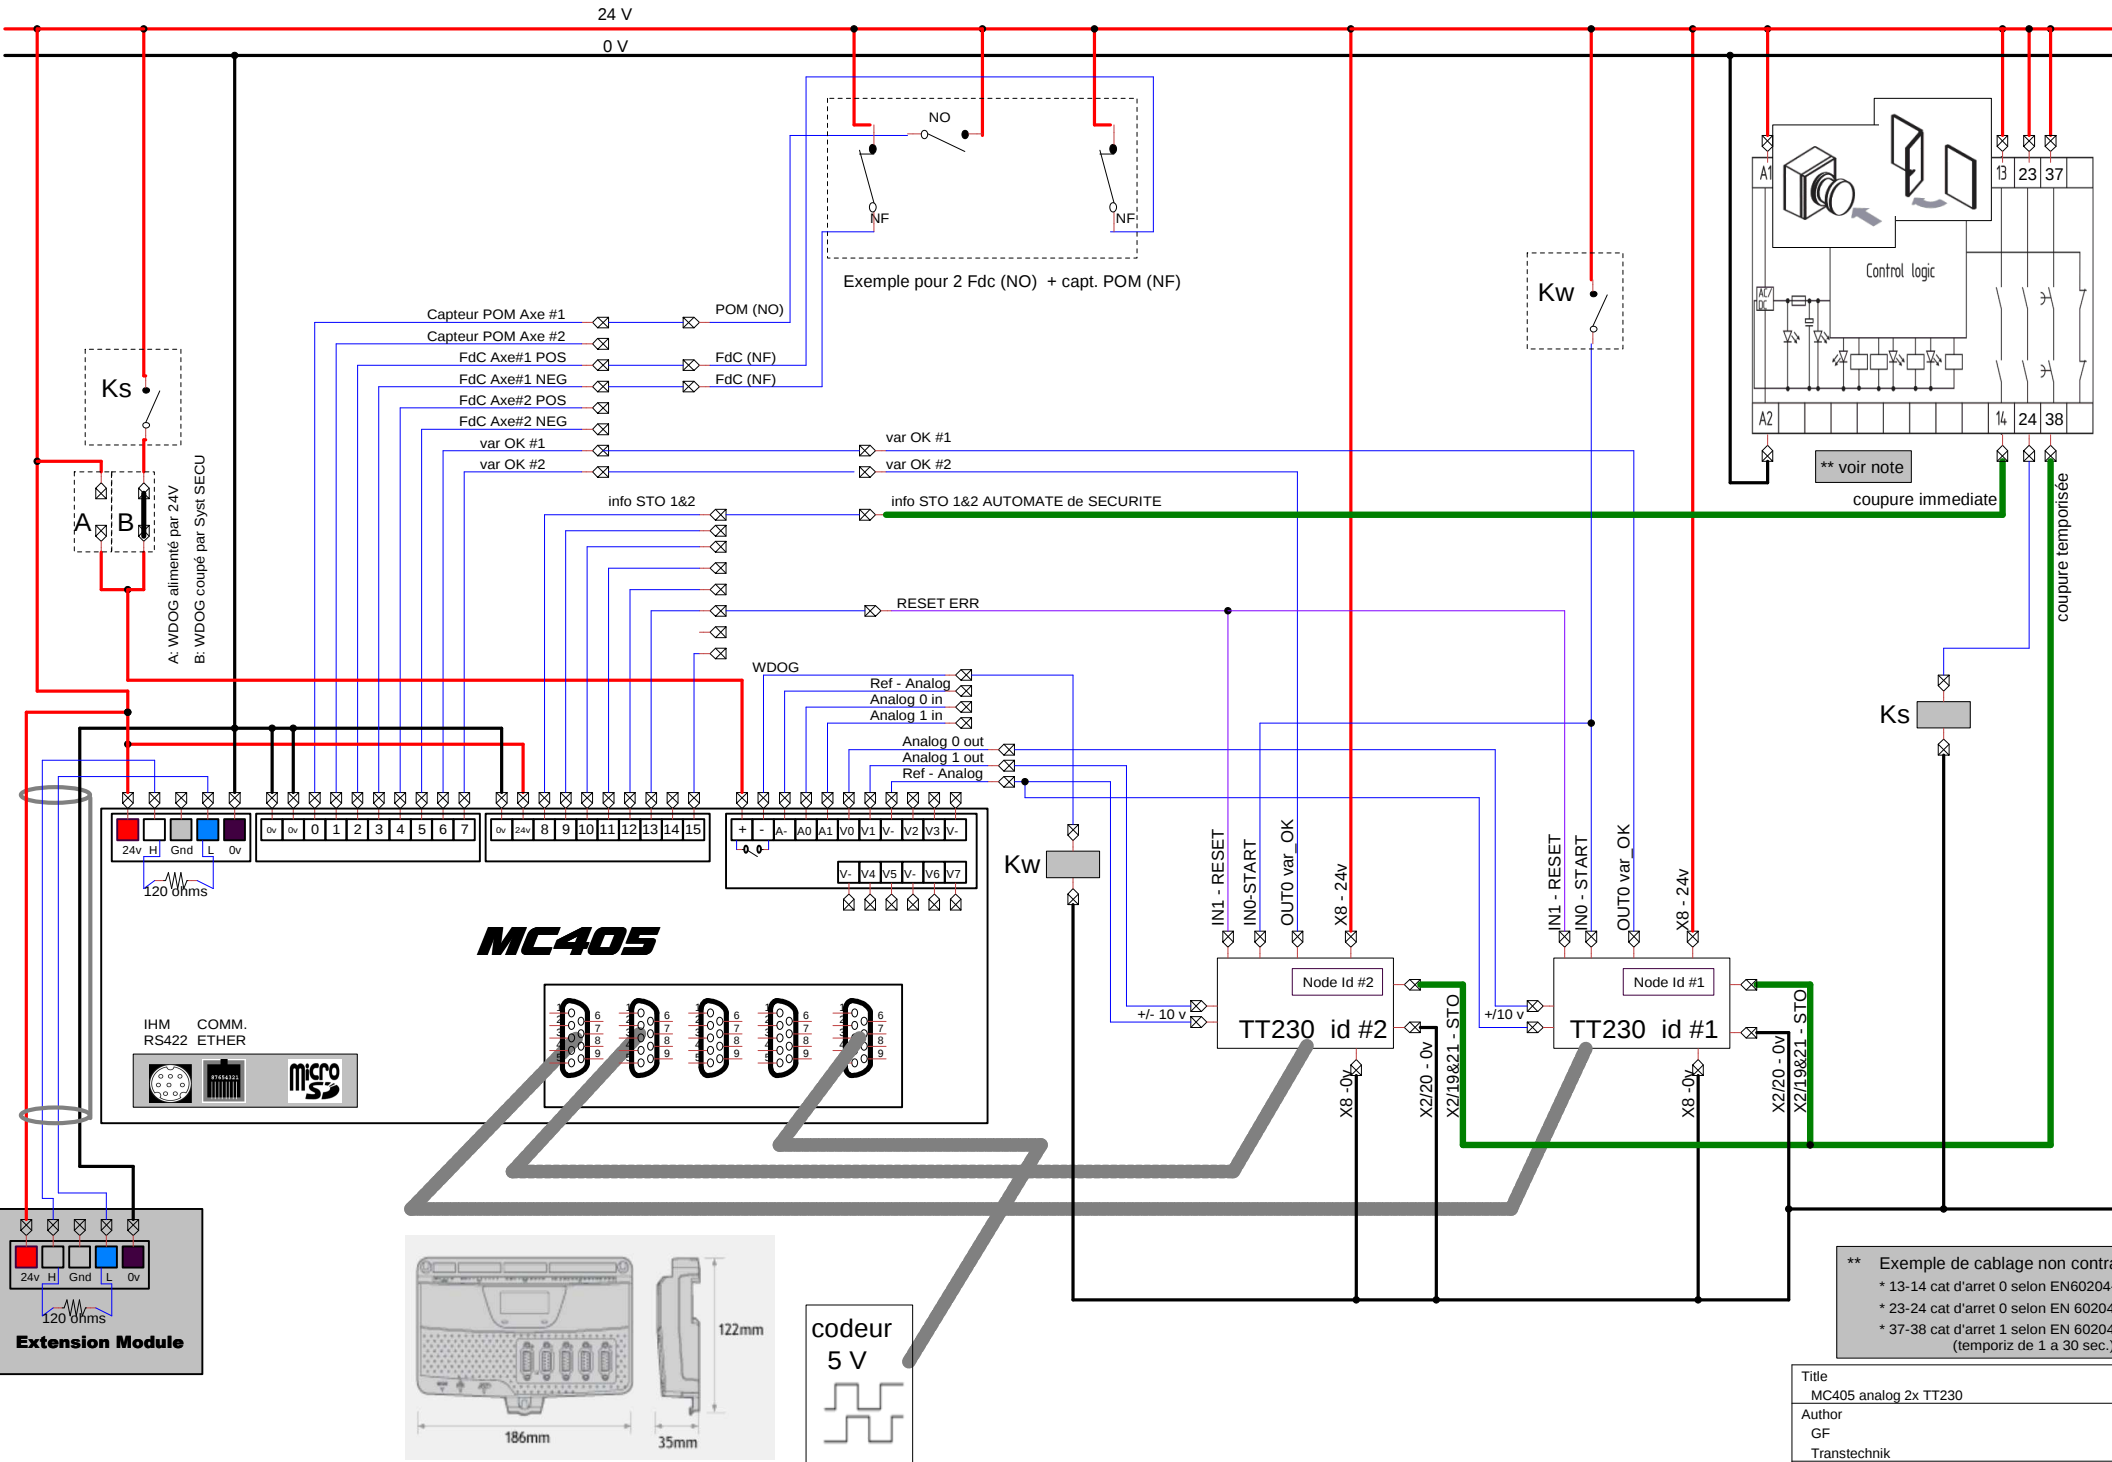

**** Exemple de câblage non contractuel**
* 13-14 cat d'arrêt 0 selon EN60204-1
* 23-24 cat d'arrêt 0 selon EN 60204-1
* 37-38 cat d'arrêt 1 selon EN 60204-4
(temporiz de 1 a 30 sec.)

Title MC405 analog 2x TT230		
Author GF Transteknik		
File \\MC405\\MC405_2xTT230_analog_sheet_1_1.dsn	Document	
Revision 1.2	Date 2013-03-03	Sheets 1 of 1